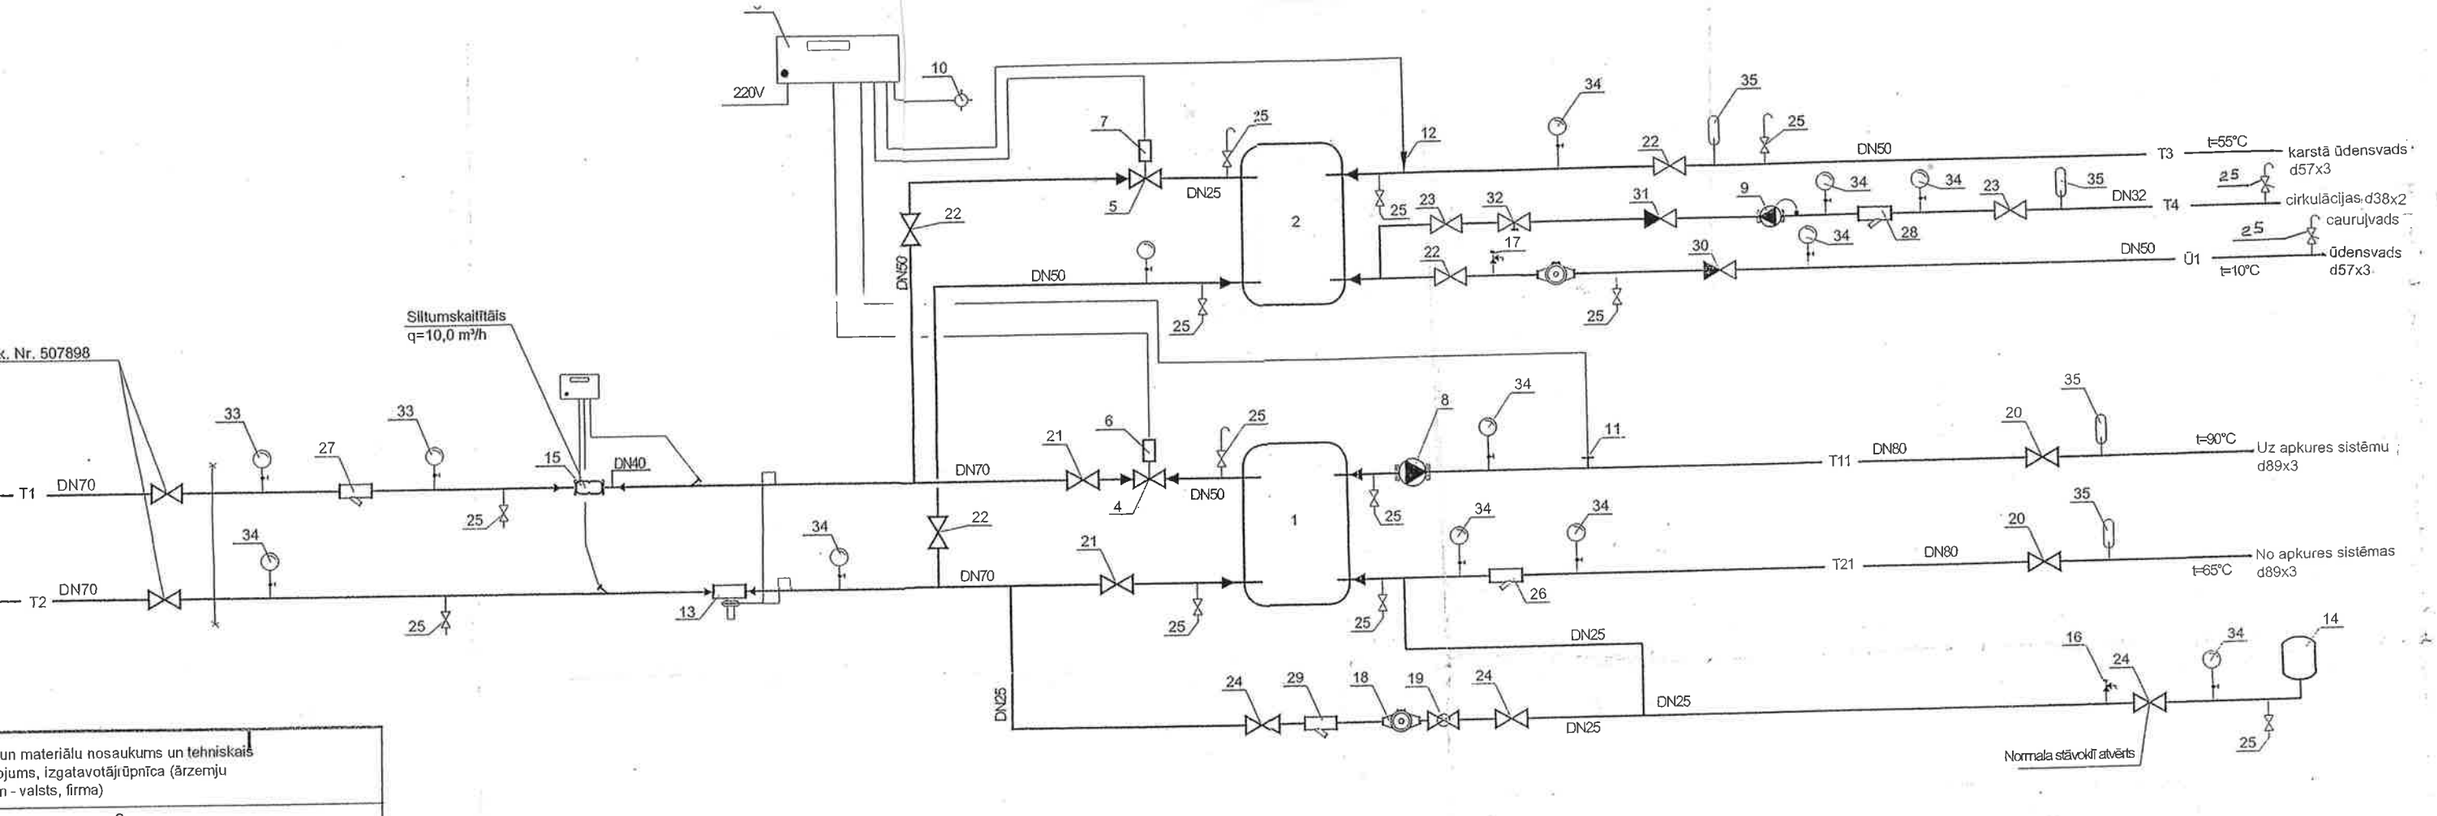

un materiālu nosaukums un tehniskais ojums, izgatavotājrūpnīca (ārzemju n - valsts, firma)
2
Siltummezgls
mmainis apkurei ar izolāciju
ALFA LAVAL" Q=350 kW
mainis karstā ūdens ar izolāciju
FA LAVAL" Q=228 kW
ANFOSS" ECL; transformators
ulēšanas vārsts VF2 "DANFOSS" DN32; Kv=16
ulēšanas vārsts VF2 "DANFOSS" DN25; Kv=10
iņa "DANFOSS" (apkure)
iņa "DANFOSS" (karstā ūdens)
os 65/1-9 "WILO"
l=0.59 kW; n=4600 min-1; H=7 m; 230V
Z 25/6 "WILO"
N=0.0992 kW; n=2700 min-1; H=3.0m; 230V

10	Ārgaisa temperatūras sensors "DANFOSS"
11	Virsmas temperatūras sensors "DANFOSS"
12	Iegremdējamais temperatūras sensors "DANFOSS"
13	Spiediena regulators "DANFOSS" (atgaitas); DN32; Kv=16
14	Izplešanās trauks ERCE300 "ELBI"
15	Siltumenerģijas skaitītājs q=10 m3/h (piegādā Fortum Jelgava)
16	Drošības vārsts 1"; 4bar
17	Drošības vārsts 3/4"; 10bar
18	Ūdens skaitītājs q=1.5 m3/h; 90°C; 10bar
19	Spiediena redukcijas vārsts uz piebarošanas"DANFOSS" 11BIS;1/2
20	Lodveida ventilis "NAVAL" d80; Pn 16
21	Lodveida ventilis "NAVAL" d65; Pn 16
22	Lodveida ventilis "NAVAL" d50; Pn 16

23	Lodveida ventilis "NAVAL" d32; Pn 16
24	Lodveida ventilis "NAVAL" d25; Pn 16
25	Lodveida ventilis "NAVAL" d20; Pn 16
26	Atloku filtrs d80
27	Atloku filtrs d65
28	Atloku filtrs d32
29	Atloku filtrs d25
30	Vienvirziena vārsts d50
31	Vienvirziena vārsts d32
32	Balansēšanas ventilis "DANFOSS" d32
33	Manometrs ar noslēgarmatūru 0-16 bar
34	Manometrs ar noslēgarmatūru 0-10 bar
35	Spirta termometrs 0-100 °C

Pieņēmtie apzīmējumi

- Regulēšanas vārsts ar izpildmehanismu
- Atgaisošanas ventilis
- Manometrs
- Termometrs
- Izlaišanas ventilis
- Sensors
- Balansēšanas ventilis
- Drošības vārsts
- Vienvirziena vārsts
- Sūknis
- Ventilis
- Filtrs
- Ūdens skaitītāls
- Izplēšanās trauks

Doto rasējumu nedrīkst izmantot citu objektu būvniecībā bez saskaņošanas ar A/S "Siltumelektroprojekts".

This drawing must not be used for the construction of other objects without coordination with SC "Siltumelektroprojekts".

Arhīva reģ. Nr.
Nr. 507791

Pasūtītājs:
SIA "Fortum Jelgava"

Ras. apzīmējums:
13/2012LA-FORTUM-100-AVK01-0

Būvobjekts: Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitātes paaugstināšana palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu. Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas saistvada izbūve.

Izm.	Iec.sk.	Lapa	Dok.	Paraksts	Datums
Nodaļas vad.		V. Haļavskis			01.2013
Vad.inž.		V. Kajonova			01.2013
Inž.		T. Miglāne			01.2013

Būve un būvobjekta daļa, sadaļa:
Apkure un ventilācijas daļa. Siltummezgls.

Stadija	Marka-Lapa	Lapu sk.
TP	AVK01-3	

Ras. nosaukums:
Siltummezgla principiālā shēma.

Projektētājs:
SEP
A/S "Siltumelektroprojekts"
Rīga