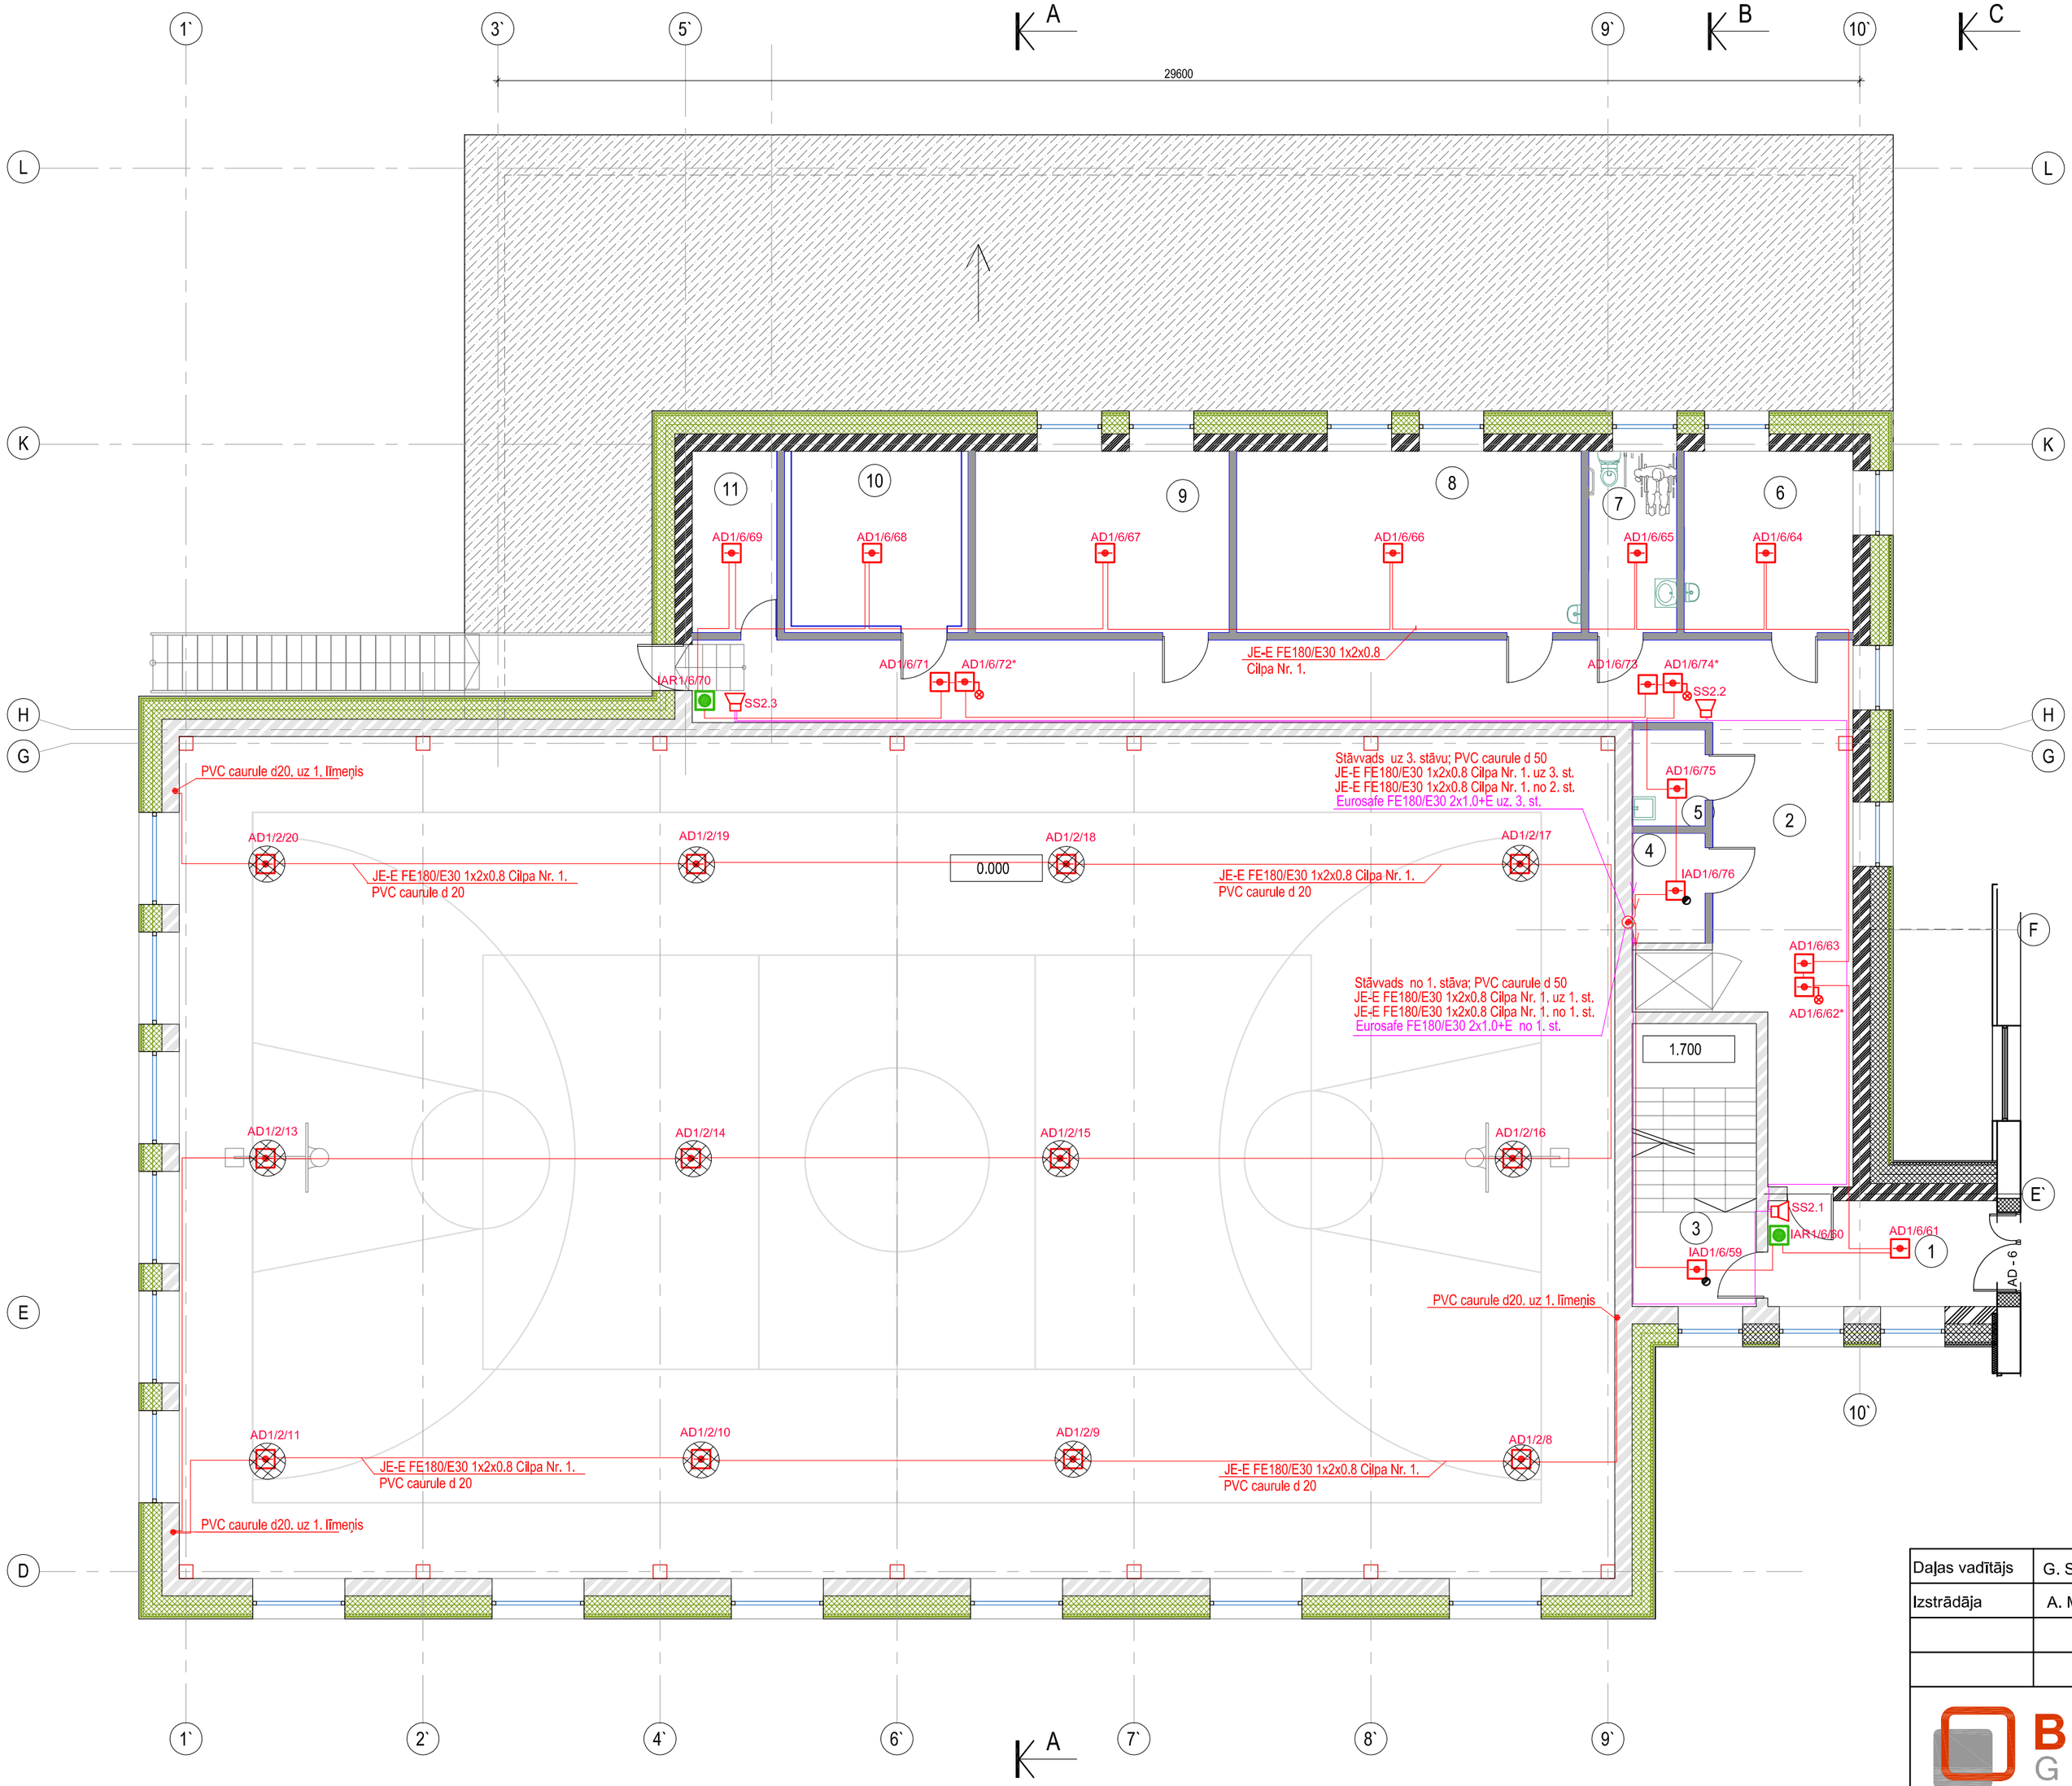

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA M²
1	GAITENIS	71.6
2	GAITENIS	11.4
3	KĀPŅU TELPA	5.5
4	NOLIKTAVA / TEHN. TELPA	3.8
5	APKOPĒJAS TELPA	3.3
6	LOGOPĒDA KABINETS	14.5
7	TUALETE	7.6
8	TRENEŽIERU ZĀLE	29.6
9	VINGROŠANAS ZĀLE	21.8
10	MULTISENSORU TELPA	14.0
11	TEHNISKĀ TELPA	7.3
		190.7

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- UAS sistēmas kontroles panelis 1 cilpas, C-TEK "XFP 1"
- UAS sistēmas kontroles panelī atkārtotājs C TEK "XFP"
- AD - adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "XP95 55000-620"
- AD* - adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors aiz piekārtiem griestiem, - iznesāmajs LED indikātors "XP95 55000-620" + "VSUO 01"
- AT - adrešu ugunsgrēka termiskais detektors "XP95 55000-610"
- IAD - adrešu ugunsgrēka dūmu detektors ar īsslēguma izolatoru
- ASS1.2 - ārtelpu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu "AH03127 BS"
- SS1.1 - ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu "AH03127 B"
- ARD - adrešu ugunsgrēka signālpoga, ar īsslēguma izolatoru "XP95 55000-200-908"
- KM - adrešu kontroles modulis ar īssleguma izolatoru "XP95 55000-843"
- VM - adrešu vadības modulis ar īssleguma izolatoru "XP95 55000-875"
- Detektoru aizasagrēsts System Sensor DSK 070
- Barošanas bloks 24vdc, 3 A, ar akumulatoriem 12 vdc, 7A/S
- UAS adreses/analogās cilpas kabelis JE-E FE180/E30 1x2x0.8
- UAS adrešu moduļu, sirēnas kabelis Eurosafe FE180/E30 2x1.0+E
- UAS atkart. pieslēgšanas kabelis ELAN FIRE FE180/E30 4x2x0.8
- UAS elektrobarošanas kabelis (N)HXH FE180/E30 3x1,5

kabeļi uz+ stāva augstāk.
kabeļu stāvvads, caurulesPVC d=__mm
kabeļi uz- stāvu zemāk.

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:

IAD1/1/1
- Detektora kārtas numurs zonā
- Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas zonas numurs
- Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas cilpas numurs
- Detektora apzīmējums: D-dūmu detektors; S-siltuma detektors; K-dūmu un siltuma detektors; R-rokas darbības detektors
- Īsslēguma izolators

Daļas vadītājs	G. Samčuks		
Izstrādāja	A. Meļniks		

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Filozofu iela 50, Jelgava

OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārta

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 9000074738

RASĒJUMS: UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
2. STĀVĀ PLĀNS AR UAS TĪKLIEM

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2014-01/12	TP
MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 13	LAPA: UAS-1-3