PANEĻA MARKA	GARUMS mm	PLATUMS mm	SKAITS gb	SLODZE kN/m2 Patstāvīgā normatīvā aprēķina	SLODZE kN/m2 Mainīgā normatīvā aprēķina	SLODZE kN Koncentrētā normatīvā aprēķina	SKICE
P-1	5900	1200	1	1.9	3.5	0	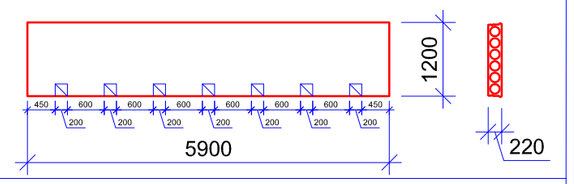
				2.6	5.2	0	
P-2	5900	1200	22	1.9	3.5	0	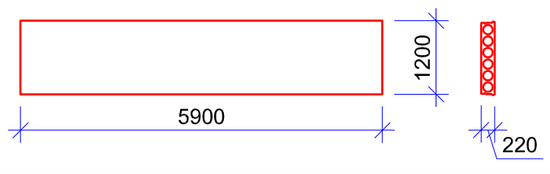
				2.6	5.2	0	
P-3	3200	1200	1	1.9	3.5	0	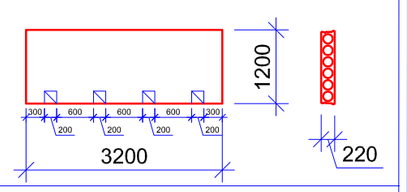
				2.6	5.2	0	
P-4	2000	1200	1	1.9	3.5	0	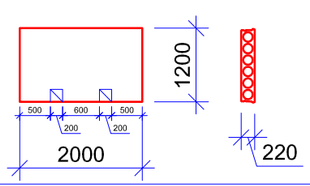
				2.6	5.2	0	
P-5	5900	1200	2	1.9	3.5	0	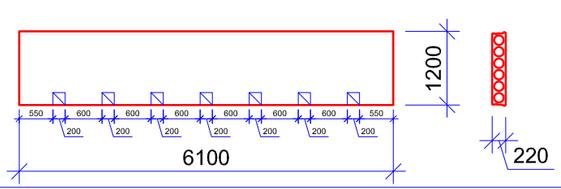
				2.6	5.2	0	
P-6	5900	1200	21	1.9	3.5	0	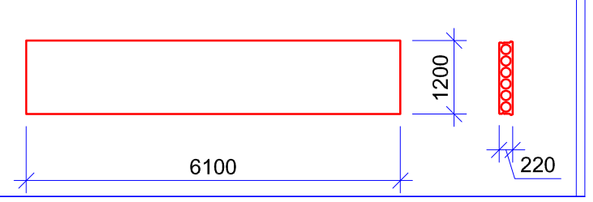
				2.6	5.2	0	

KL-1
M 1:50

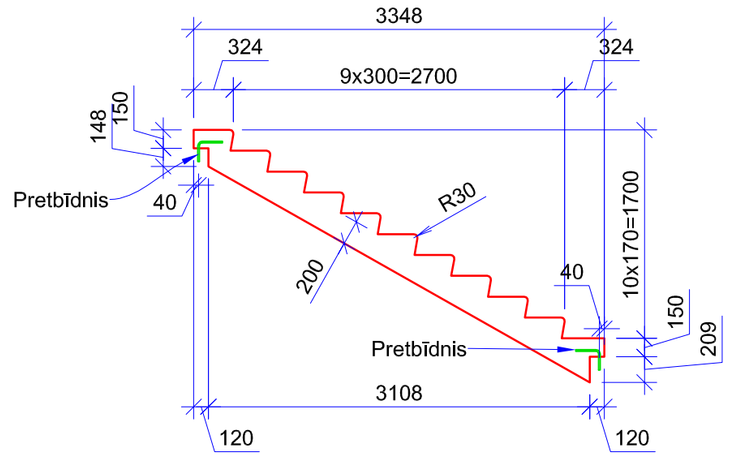

KL-2
M 1:50

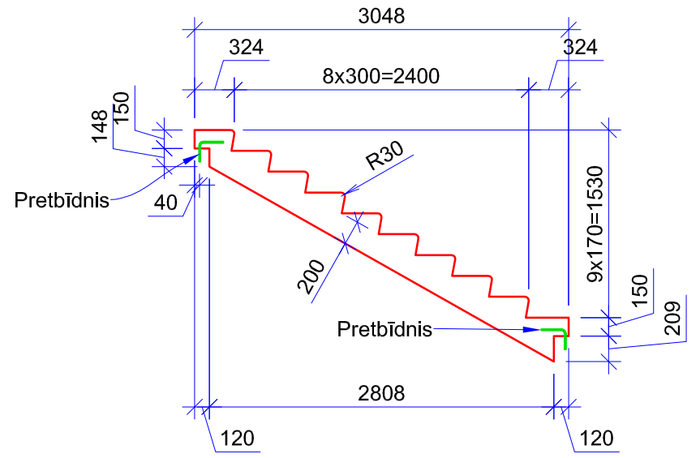

Kāpņu laida virsskats
M 1:50

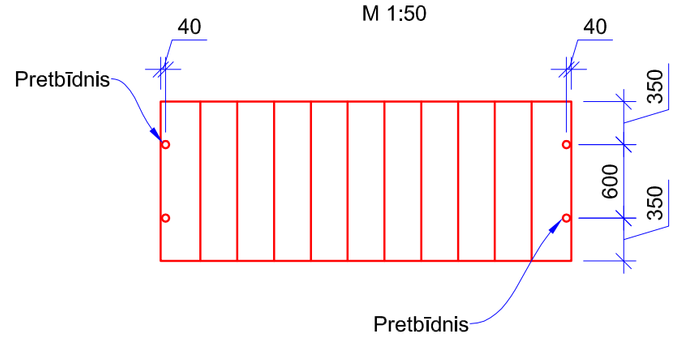

KL-3
M 1:50

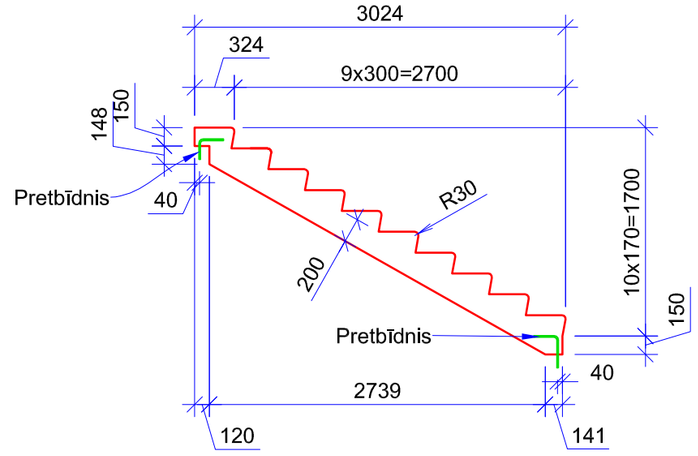

M1
M 1:10

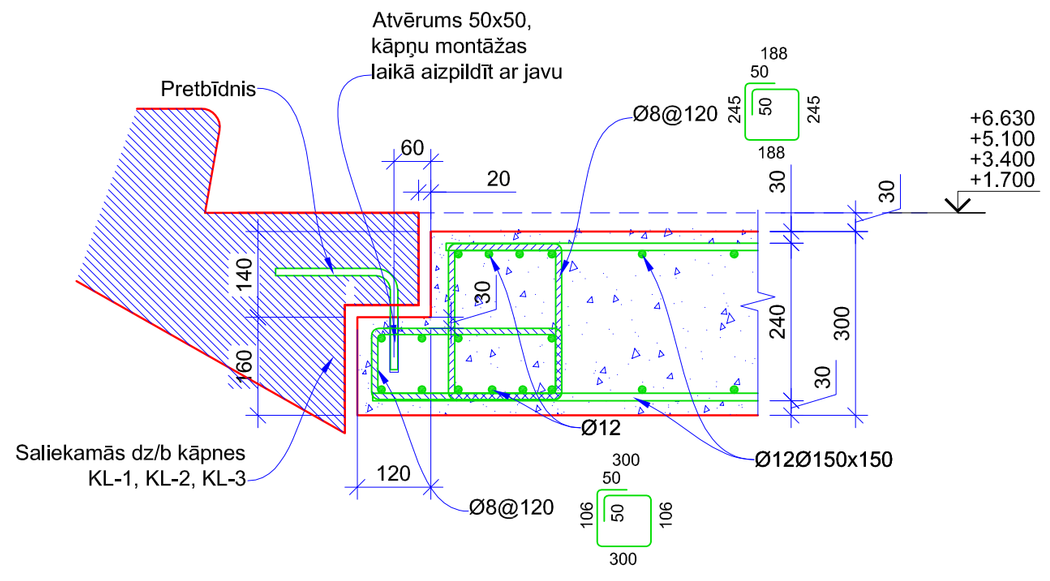

Norādījumi:
1. Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-01
2. Konstrukcijas izgatavot no betona klases ne zemākas par C30/37, stiegru klase B500B
3. Paneļiem norādītas slodzes bez paneļa pašsvara un šuvju aizpildījuma
4. Strādāt kopā ar pārsegumu plānu lapām un veidot unikālus paneļu kodus paneļiem ar caurumiem. Caurumi redzami lapā BK05.
5. Paneļu stiegrojumu un pārējo detalizāciju izstrādā saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izgatavotājs, saskaņā ar norādītajām slodzēm.
6. Normatīvā lietderīgā slodze uz kāpņu laidiem 4.0kN/m2 (aprēķina 6.0kN/m2, droš.koef.1.5)

Būvpr. vad.	A.Mauriņš		
Būvpr.daļas vad.	D.Pauliņš		
Inženieris	D.Paulinš		

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Filozofu iela 50, Jelgava

OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārta

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738

RASĒJUMS: Paneļu un kāpņu laidu specifikācija

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2014-01/12	TP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
1:100	.	BK-12