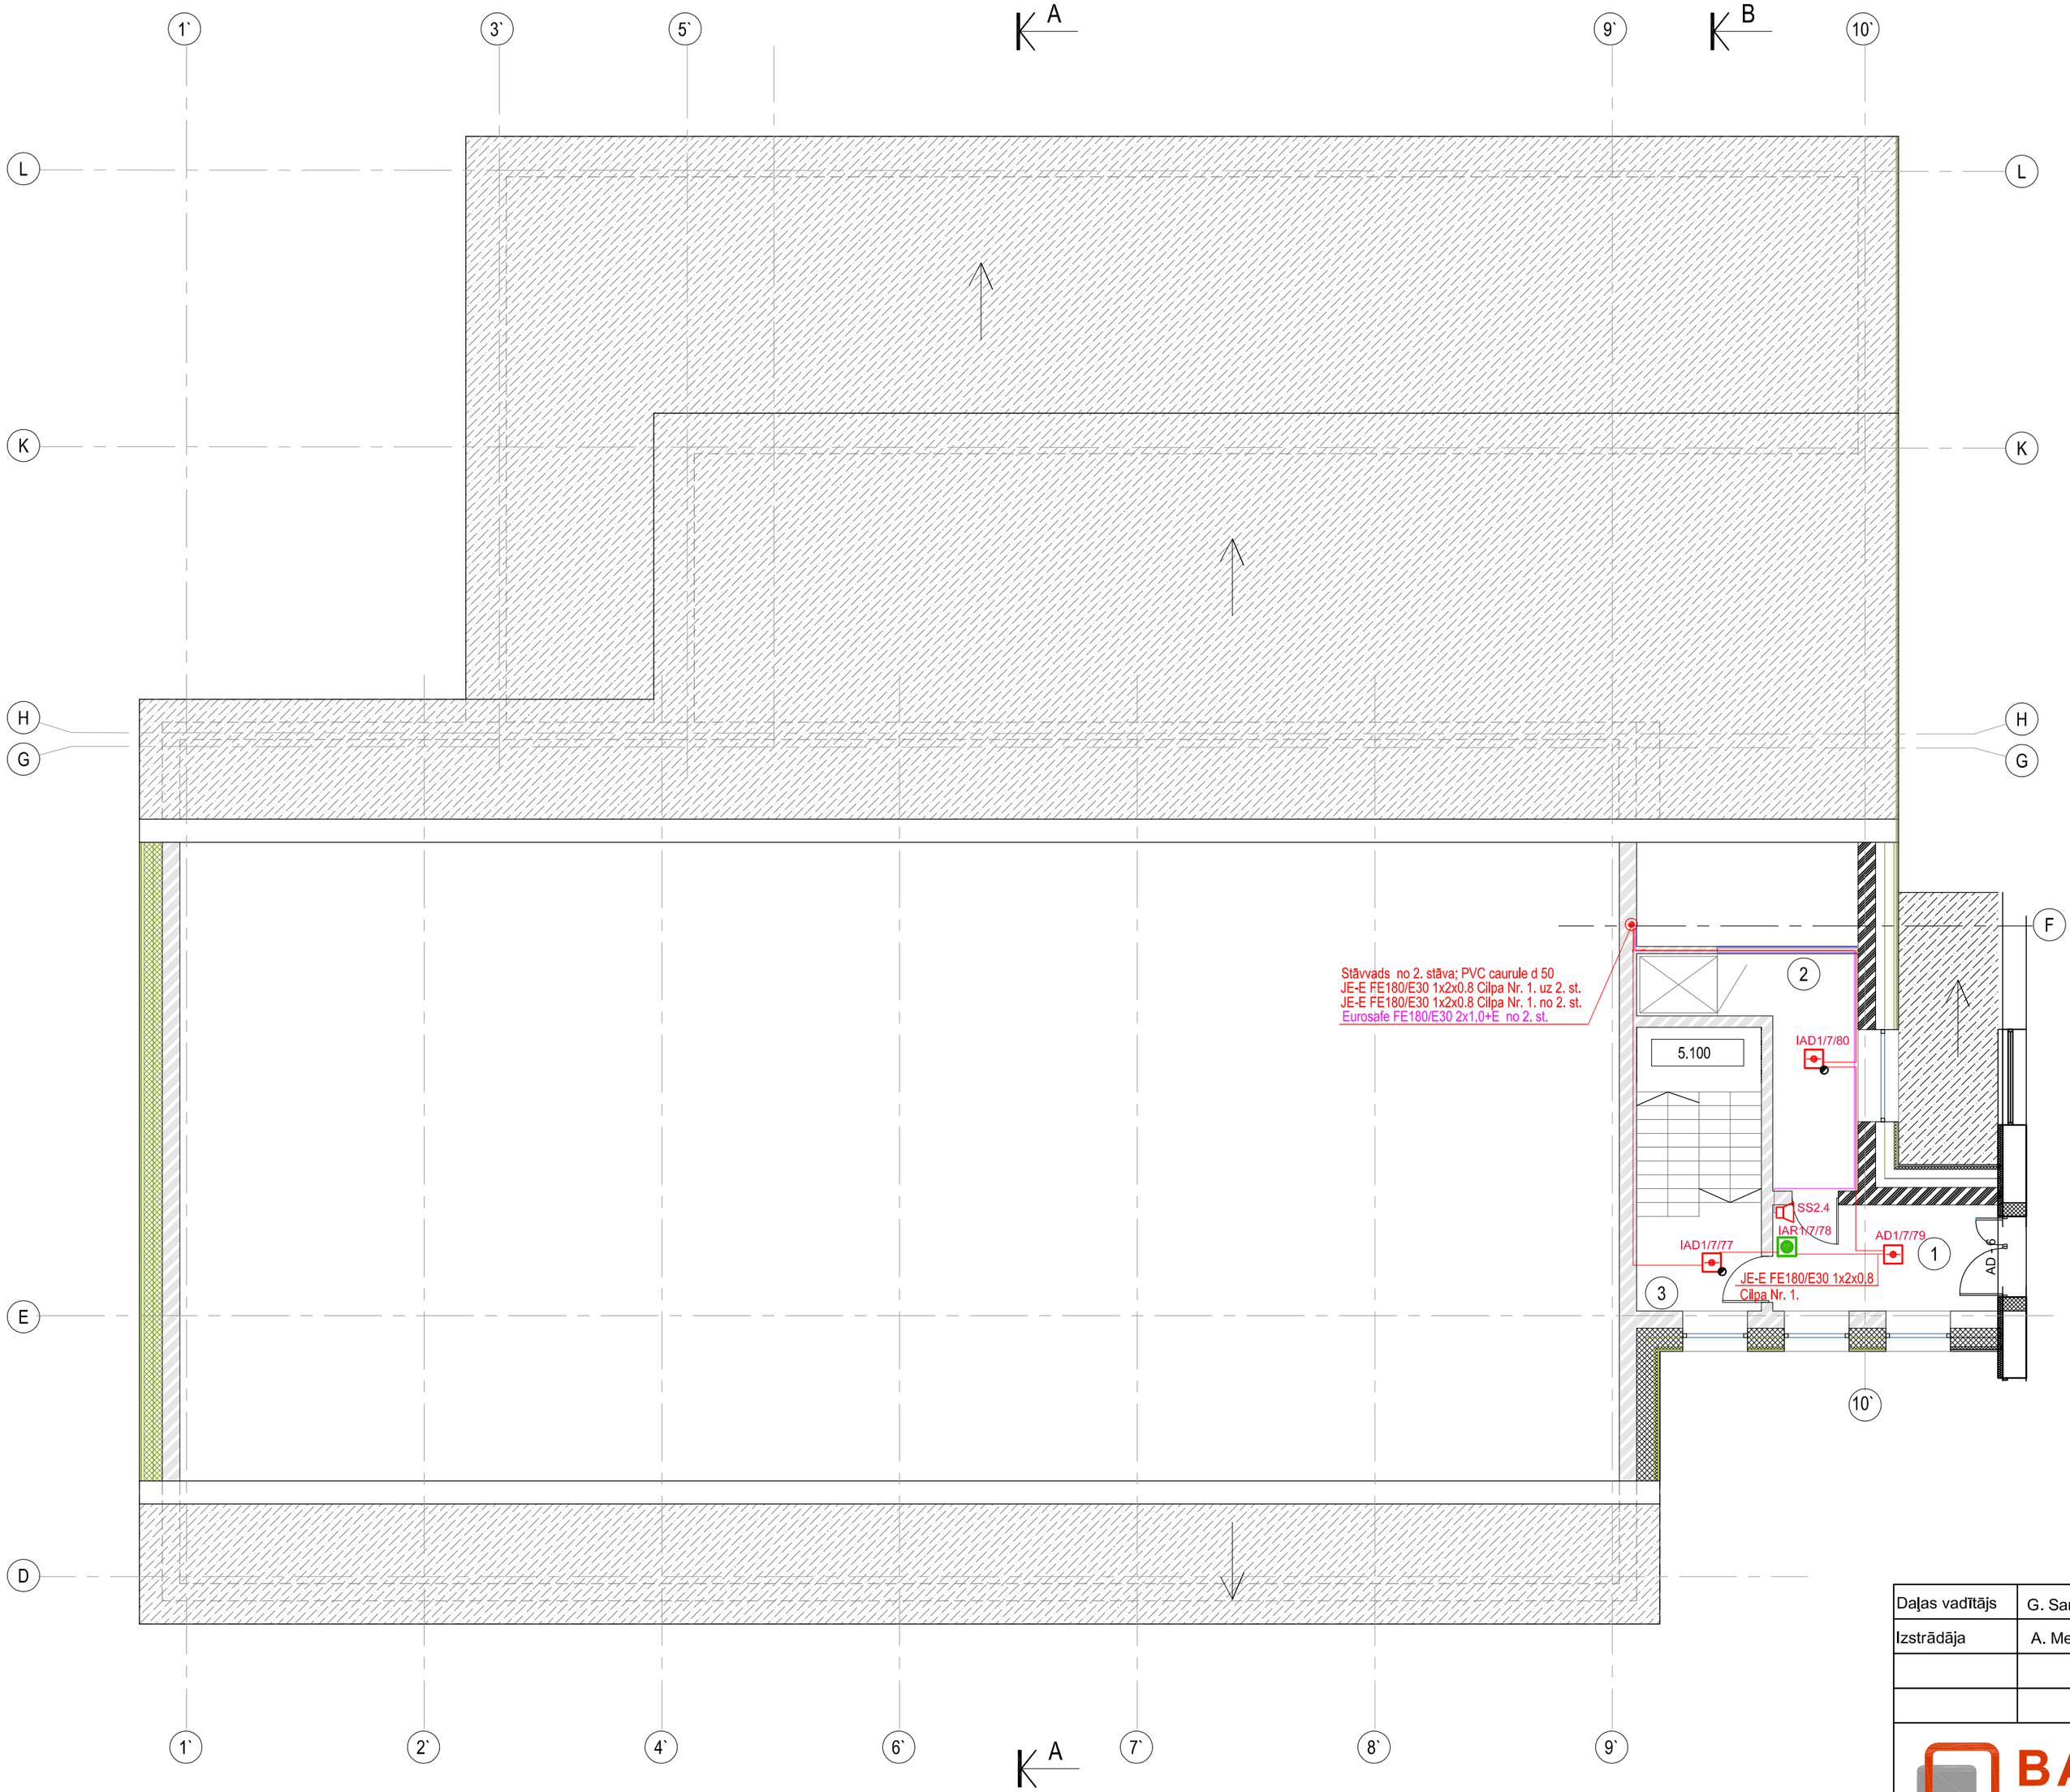

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA M^2
1	GAITENIS	11.4
2	GAITENIS	12.5
3	KĀPŅU TELPA	5.5
		29.4

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- UAS sistēmas kontroles panelis 1 cilpas, C-TEK "XFP 1"
- UAS sistēmas kontroles panelā atkārtotājs C TEK "XFP"
- AD - adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "XP95 55000-620"
- ADP - adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors aiz piekārtiem griestiem, - iznesāmajs LED indikātors "XP95 55000-620" + "VSUO 01"
- AT - adrešu ugunsgrēka termiskais detektors "XP95 55000-610"
- IAD - adrešu ugunsgrēka dūmu detektors ar īsslēguma izolatoru
- ASS1.2 - ārtelpu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu "AH03127 BS"
- SS1.1 - ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu "AH03127 B"
- ARD - adrešu ugunsgrēka signālpoga, ar īsslēguma izolatoru "XP95 55000-200-908"
- KM - adrešu kontroles modulis ar īssleguma izolatoru "XP95 55000-843"
- VM - adrešu vadības modulis ar īssleguma izolatoru "XP95 55000-875"
- Detektoru aizsagrēsts System Sensor DSK 070
- Barošanas bloks 24vdc, 3 A, ar akumulatoriem 12 vdc, 7A/S
- UAS adreses/analogās cilpas kabelis JE-E FE180/E30 1x2x0.8
- UAS adrešu moduļu, sirēnas kabelis Eurosafe FE180/E30 2x1.0+E
- UAS atkart. pieslēgšanas kabelis ELAN FIRE FE180/E30 4x2x0.8
- UAS elektrobarošanas kabelis (N)HXH FE180/E30 3x1,5

kabeļa uz stāvu augstāk
kabeļa stāvvads, caurules PVC d= mm
kabeļi uz stāvu zemāk

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:

IAD1/1/1
- Detektora kārtas numurs zonā
- Ugunsdzēšības signalizācijas sistēmas zonas numurs
- Ugunsdzēšības signalizācijas sistēmas cilpas numurs
- Detektora apzīmējums: D-dūmu detektors, S-siltuma detektors, K-dūmu un siltuma detektors, R-rokas darbības detektors
- Īsslēguma izolators

Daļas vadītājs	G. Samčuks		
Izstrādāja	A. Meļniks		

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Filozofu iela 50, Jelgava

OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārta

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738

RASĒJUMS: UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
3. STĀVĀ PLĀNS AR UAS TĪKLIEM

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2014-01/12	TP
MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 13	LAPA: UAS-1-4