


Remontējamo telpu stāva plāns

M 1:100

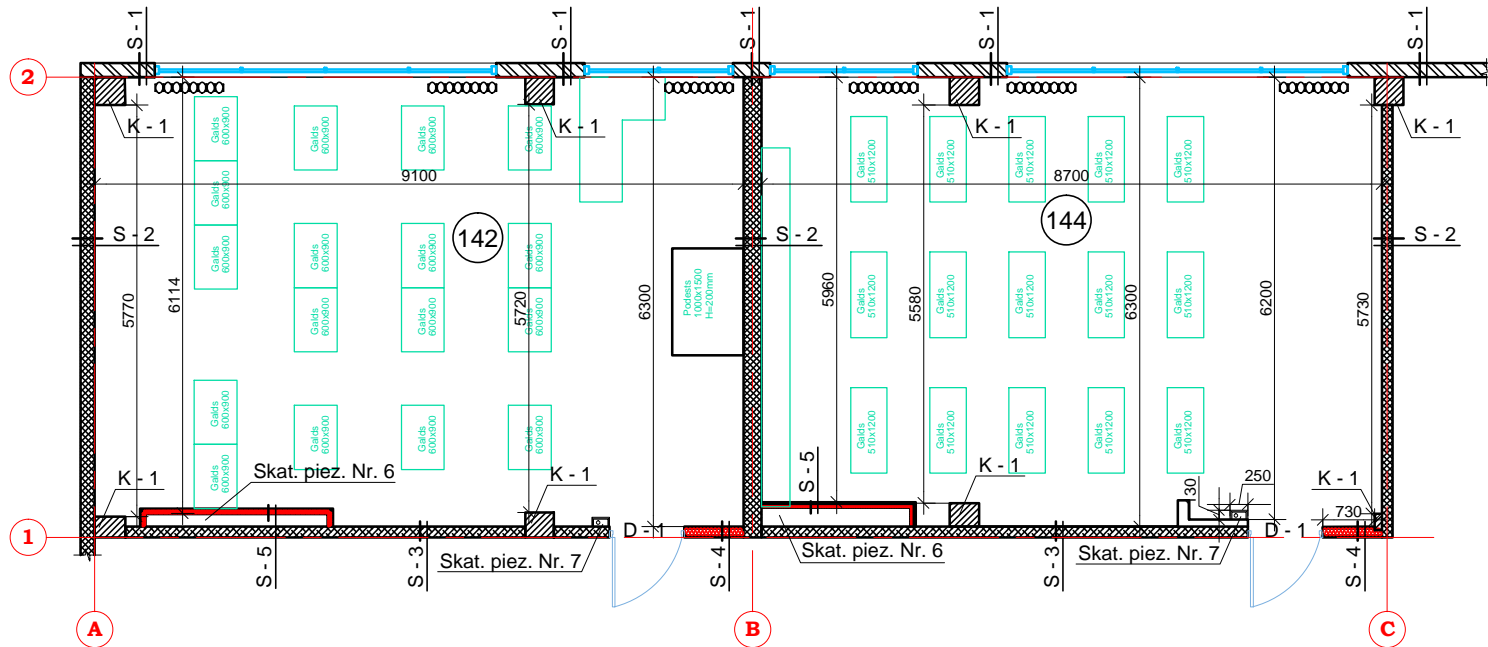

Lietotie apzīmējumi:

D - 1	- Projektējamo durvju marka;
142	- Telpas numurs;
oooo	- Esoši čuguna radiatori: 1. Attīrīt no esošās krāsas, pārkrāsot (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu);
Galds 600x900	- Paredzētie darba galdi
Podests 1000x1500	- Podests H=200mm no grīdas

Lietotie apzīmējumi:

S - 1		- Esoša ārsiena
S - 2		- Esoša starpsiena
S - 3		- Esoša, nenesoša starpsiena
S - 4		- Projektējamā nenesoša starpsiena: 1. Apdare - gruntēts, špaktellēts, krāsots; 2. Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm; 3. Metāla CW 100 profili, 100mm, s=600mm; 4. Starp profiliem Paroc eXtra (vai analogs) 100mm; 5. Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm; 6. Apdare - gruntēts, špaktellēts, krāsots;
S - 5		- Nenesošs ģipškartona karkass inženierkomunikācijām (ventilācija): 1. Metāla profili CW 50, 50 mm ; 2. Starp profiliem Paroc UNS 37 (vai analogs), 50mm; 3. Ģipškartons 12.5mm divās kārtās; 4. Dekoratīvā apdare - špaktellēts, krāsots, (krāsas tonus saskaņot ar pasūtītāju);
K - 1		- Esošas, nesošas kolonnas

TELPU EKSPLIKĀCIJA

REMONTĒJAMĀM TELPĀM 4.stāvā

Nr. pēc plāna.	Telpas nosaukums	Platība m2.	Kubātūra m3.	Griestu augstums, m	Piezīmes
142	Mācību telpa	56.19	165.76	2.95	Telpas platība ieskaitot skapi
144	Mācību telpa	53.58	158.06	2.95	Telpas platība ieskaitot skapi
KOPĀ:		109.77	323.82		

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā;
3. Būvdarbu gaitā ievērojamas spēkā esošo būvnormatīvu prasības visiem izpildāmajiem darbiem;
4. Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;
5. Demontēt virs durvīm esošo iebūvēto skapi;
6. Ventilācijas šahtas sienas veido no CD 60/27 profiliem un no divām kārtām ģipškartona. Uzstādīt jaunu regulējamu (ar iespēju aiztaisīt ciet)200x300mm PVC ventilācijas restīti, krāsas toni saskaņojot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
7. Ap stāvvadu veido 130x250mm lielu ģipškartona sienu divās kārtās, izmanto CD 60/27 profilus. Paredzēt revīzijas lūku.

TELPU PLATĪBAS IZMAIŅAS

REMONTĒJAMĀM TELPĀM 4.stāvā

Nr. pēc plāna	Telpas nosaukums	Platība m ²		Piezīmes
		Pirms renovācija	Pēc renovācija	
142	Mācību telpa	54.87	56.19	Telpas platība ieskaitot skapi
144	Mācību telpa	51.89	53.58	Telpas platība ieskaitot skapi
KOPĀ:		106.76	109.77	

OBJEKTS

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes
"Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkāršotā atjaunošana

PASŪTĪTĀJS

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde
"Jelgavas 5. vidusskola"
Aspazijas iela 20, Jelgava, LV - 3001
Reģ. Nr. 90000074738

PROJEKTĒTĀJS

SIA "Arhitektūra un Vide"
Reģ. Nr. 43603016278
Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001,
tel. +371 29269076


SIA ARHITEKTŪRA UN VIDE

RASĒJUMS

Remontējamo telpu stāva plāns

Mērogs 1:100

Stadija VR

PROJ. VAD.

Iveta Lāčauniece

Lapa AR - 3

IZSTRĀDĀJA

Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870

Lapas 6

Datums

18.03.2015